

l'Amministratore Delegato



Mantova, 06 maggio 2022

Spett.

Comune di Porto Mantovano

Strada Statale Cisa, 112

Porto Mantovano

Rif. Pratica n° 11.0122


Revisione: 00

Oggetto: Progettazione definitiva/Esecutiva impianto di illuminazione pubblica nell'ambito della riqualificazione di via Libertà Soave - tratto compreso tra Piazza Roma e str. Campagnina

A seguito di Vostra richiesta, con la presente siamo a comunicarVi l'importo della prestazione in oggetto:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Progettazione definitiva/Esecutiva impianto di illuminazione pubblica nell'ambito della riqualificazione di via Libertà Soave - tratto compreso tra Piazza Roma e str. Campagnina

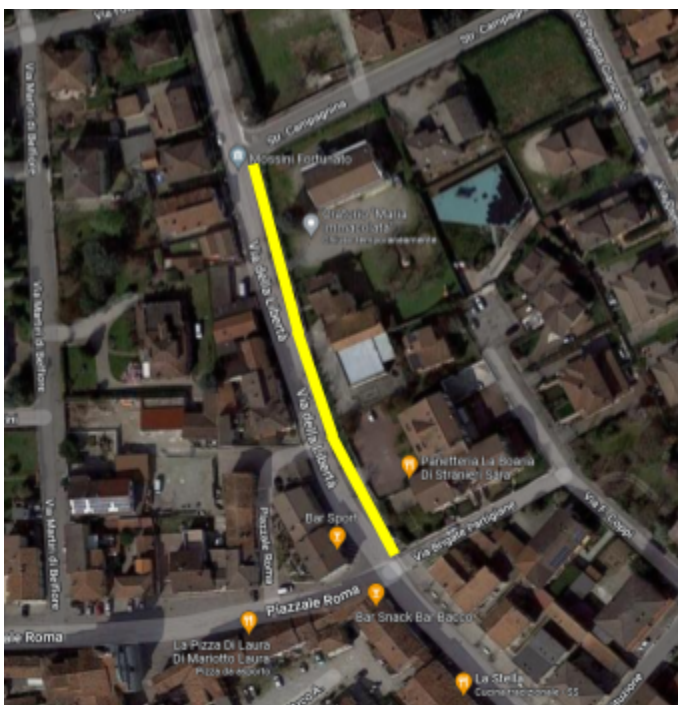

SPESE TECNICHE

- Progetto definitivo/esecutivo degli impianti di illuminazione pubblica in oggetto, composto da:
 - Relazione tecnica che descriverà i criteri seguiti e delle scelte effettuate e le soluzioni tecnologiche previste, la consistenza e la tipologia dell'impianto elettrico;
 - Schemi elettrici con le necessarie informazioni dell'impianto e le funzioni svolte dai componenti indicati;
 - Disegni planimetrici con posizionamento dei componenti elettrici e delle condutture. Definiranno inoltre l'interfaccia fra il nuovo impianto e l'esistente in loco, per quanto riguarda le infrastrutture, quadri elettrici e punti di consegna dell'energia elettrica;



Tea Reteluce s.r.l.
Soggetta a direzione
e coordinamento di
Tea s.p.a. SB

via Taliercio, 3
46100 Mantova
T 0376 412.1
teareteluce@legalmail.it
teaspa.it/teareteluce

C.S. € 100.000,00 i.v.
C.F. P.I. R.I. 02399890207
REA CCIAA MN 249554



- Particolari costruttivi con indicazioni per l'esecuzione degli impianti e per una corretta installazione dei componenti elettrici;
- Calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti riferiti alle condizioni di esercizio ed alle specificità dell'intervento;
- Progettazione esecutiva illuminotecnica, eseguita in conformità alla norma UNI 11248, con indicazione delle zone di studio considerate, la tipologia della strada, i parametri principali considerati per la determinazione della categoria illuminotecnica di riferimento, il loro valore e i dati che hanno portato a tale valore, la categoria illuminotecnica di riferimento, l'analisi dei rischi, i parametri d'influenza, la categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio, i valori calcolati dei parametri fotometrici previsti nella categoria illuminotecnica di progetto o nelle categorie illuminotecniche di esercizio;
- Dichiarazione di conformità del progetto di illuminazione esterna alla Legge Regione Lombardia n. 31/2015 e n. 17/2000 e s.m.i.
- Computo metrico con definizione delle quantità di componenti dell'impianto (materiali) e di attività previste per la realizzazione dell'impianto.
- Computo metrico-estimativo redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dal computo metrico, i prezzi dell'elenco prezzi unitari.

PRESTAZIONI NON COMPRESSE

- Eventuale progettazione plinti di fondazione da realizzare in opera (non standard);
- Indagine geologica-geotecnica e sismica;
- Tutto quanto non espressamente indicato.

CONDIZIONI GENERALI

A seguito di Vs. accettazione della presente offerta, TEA *Reteluce* procederà all'esecuzione di quanto descritto.

l'accettazione della presente offerta sarà da trasmettere unitamente a copia della determina con impegno di spesa a Tea *Reteluce*.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

60 giorni naturali consecutivi.

ONERI DI PROGETTAZIONE

Importo ONERI DI PROGETTAZIONE

€ 1.000,00

IVA ESCLUSA

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Davide Bonfietti

Firma per accettazione

Data _____